


不燃管太郎Ⅱ

建物の衛生・空調・消火などの横配管スリーブ穴を塞ぐ際に使用する不燃材料認定パッド材。乾式施工で配管囲りをスッキリ仕上げ、配管振動を躯体に伝えません。



基材
ガラス繊維セラミック繊維フェルト

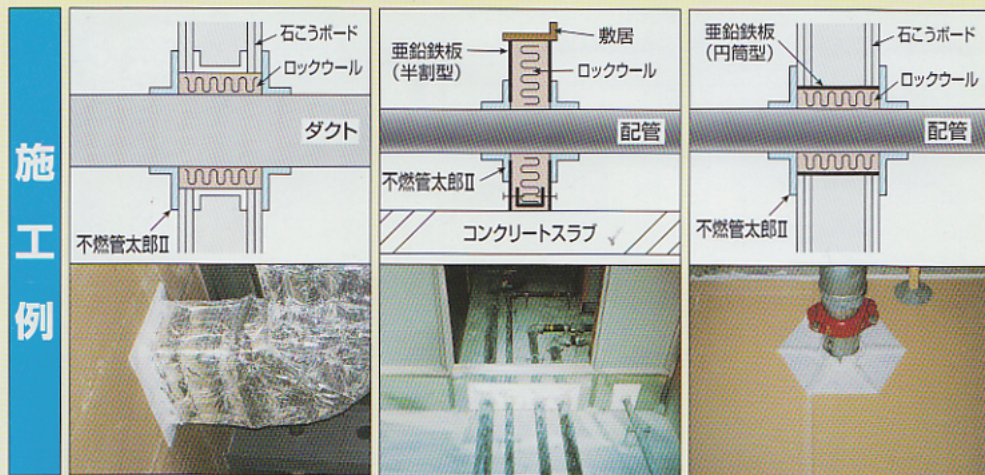

施工例



規格・梱包

呼称	サイズ(mm)	梱包単位
フリー	480×500	100枚
デカ	960×1000	20枚

施工方法

カッター、鋏などで適宜切断してご使用下さい。
(必ず防塵メガネ、防塵マスクを着用)

材料構成

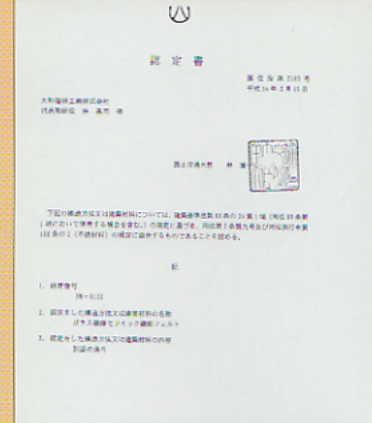
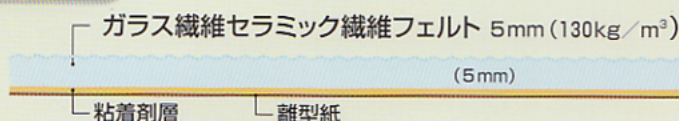


基材の不燃材 認定証

防火区画貫通口に関しては所轄消防機関へご確認ください。


施工手順例

(⑨部位用のアクリル系市販接着剤またはメッキ線をご用意下さい)

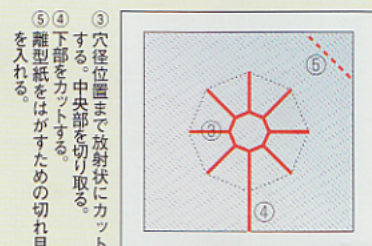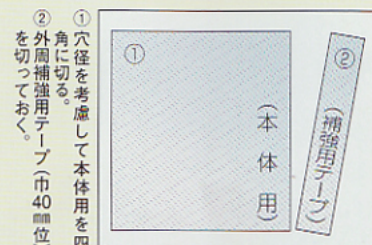


不燃管太郎 II 施工例

(耐火被覆スリーブ穴用下地)

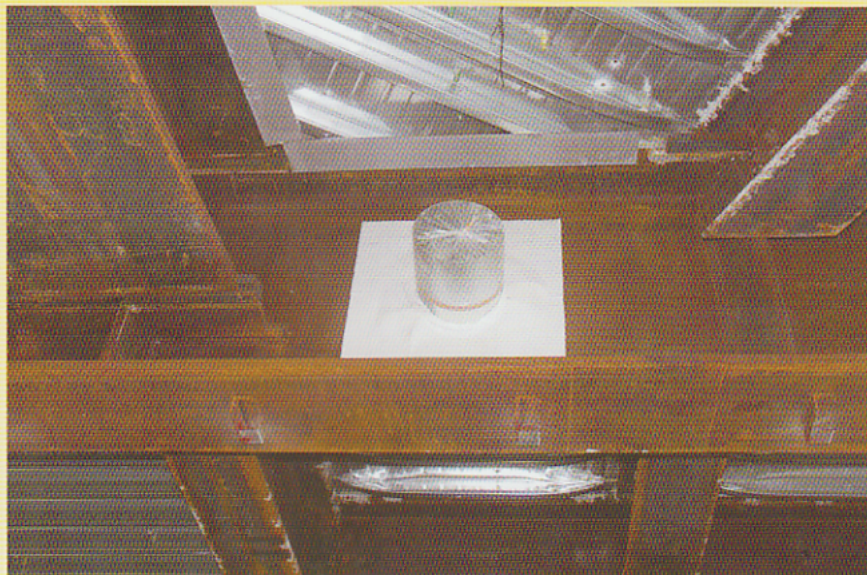

No.1 表面


〔施工方法〕 不燃管太郎 II の中央部に丸く穴開け加工し、離型紙を剥がして鉄骨梁に貼り付ける。

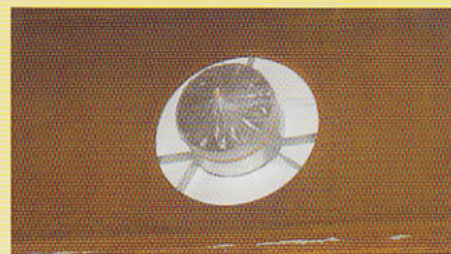

No.2 裏面




No.3 耐火被覆材吹き付け後

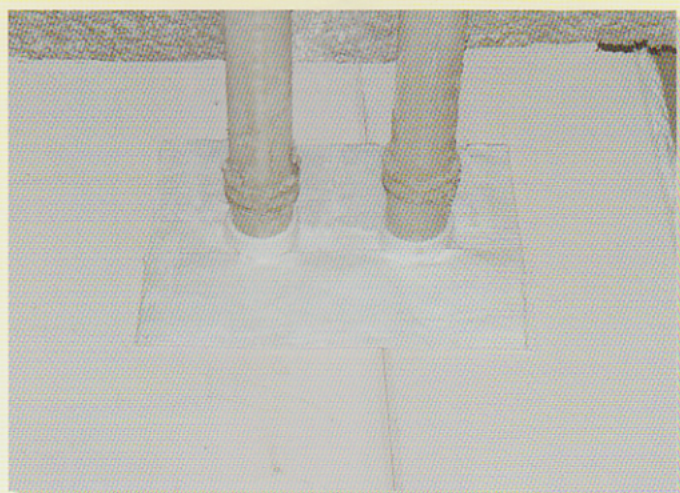


A L C 貫通口



石膏ボード貫通口

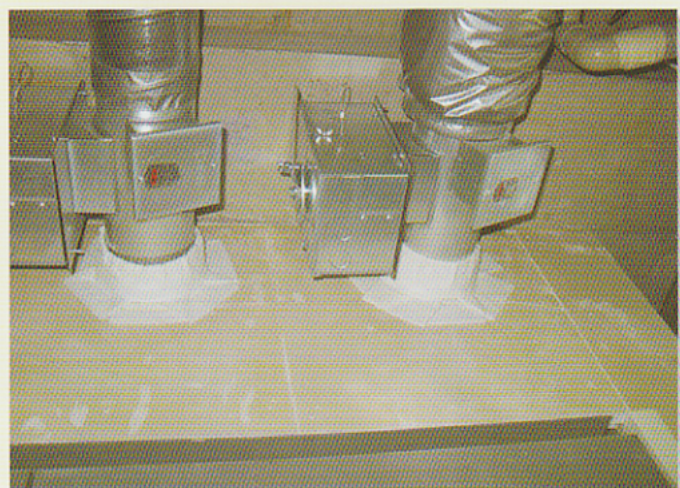

石膏ボード貫通口

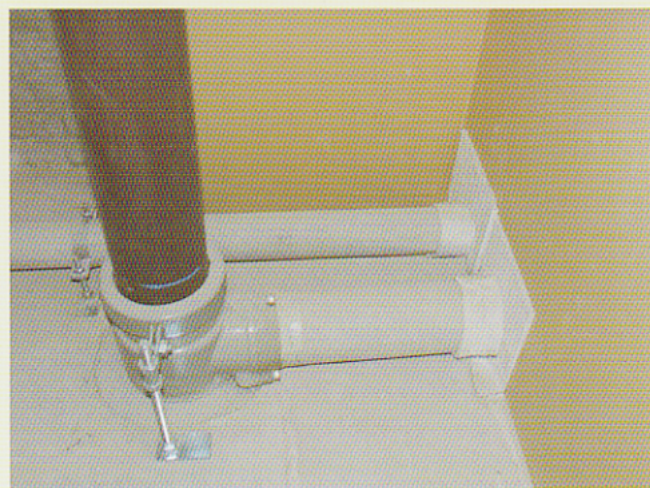

石膏ボード貫通口